

PLACERING AF OVENLYSVINDUER

Generelt: Anden størrelse på ovenlysvinduer og placering end angivet nedenfor, er ikke tilladt.

A-husene nord for Ibstrupvej:

1. Underside af ovenlysvinduerne på 1. sal mod nord skal fugte 11. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrende, og placeres i 3. spærfag fra øst.
2. I den række af dobbelthuse, hvor underside af ovenlysvinduerne flugter 12. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrende, skal man følge disse vinduers placering.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 55 x 78 cm.

3. Underside af ovenlysvinduer i ”depotrum” mod nord skal fugte 2. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrende, og placeres i 3. spærfag fra øst. Er der et vindue på 1. sal, som beskrevet ovenfor, skal de to vinduer placeres på linie.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 55 x 78 cm.


4. Underside af ovenlysvinduerne på 1. sal mod syd, skal fugte 8. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrenden, og placeres i 3. spærfag fra øst.
I den række af dobbelthuse, hvor underside af ovenlysvinduerne flugter 7. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrende, skal man følge disse vinduers placering.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 78 x 140 cm.


5. Underside af ovenlysvinduerne i loftsetagen mod nord, skal fugte 9. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrende, og placeres mellem 7. og 10. spærfag fra øst.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 78 x 140 cm.

6. På sydfacaden tillades der IKKE vinduer i loftsetagen.

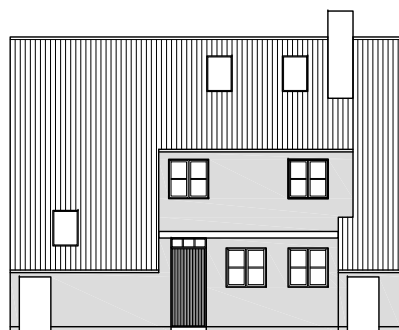

EKSEMPEL PÅ FACADE MOD VEJ

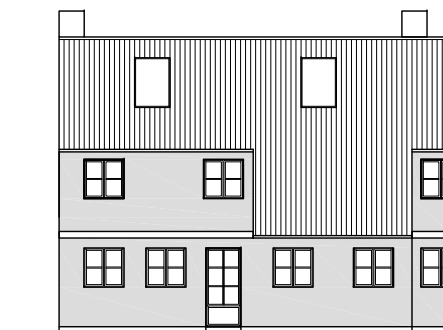

EKSEMPEL PÅ FACADE MOD HAVE

A-husene syd for Ibstrupvej:

1. Underside af ovenlysvinduerne på 1. sal mod nord, skal fugte 12. tagstensrække, målt fra den højest placerede tagrende, og placeres i 3. spærfag fra øst.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 55 x 78 cm.

2. Underside af ovenlysvinduer i ”depotrum” mod nord skal fugte 2. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrende, og placeres i 3. spærfag fra øst. Er der et vindue på 1. sal, som beskrevet ovenfor, skal de to vinduer placeres på linie.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 55 x 78 cm.

3. Underside af ovenlysvinduerne på 1. sal mod syd, skal fugte overkanten af 7. tagstensrækker, målt fra den lavest placerede tagrende, og placeres i 4. og 9. spærfag fra øst.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 78 x 140 cm.

4. Underside af ovenlysvinduerne på loftsetagen mod syd, skal fugte 9. tagstensrække, målt fra den højest placerede tagrende, og placeres i 4. og 9. spærfag fra øst.

Størrelsen på ovenlysvinduerne (udvendig karm): 78 x 140 cm

5. På nordfacaden tillades der IKKE vinduer i loftsetagen.

B og C-husene:

1. Mod nord skal ovenlysvinduerne på 1. sal fugte 8. tagstensrække, målt fra den lavest placerede tagrende. 3 (evt. 4) vinduer, placeres i 2., 4. og 6. (+ evt. 8.) spærfag fra øst.

2. Hvis der er tale om udskiftning af et eksisterende vindue, kan denne regel fraviges, og vinduet kan placeres som det eksisterende.

Størrelsen på ovenlysvinduer (udvendig karm): 55 x 78 cm.

ERMELUNDSHUSENE

Ibstrupvej ved Ermelunden, 2820 Gentofte

Placering af ovenlysvinduer

Mål: 1:75 Dato: 20.06.2013 Rev: xx.xx.2013 Godk: AHW Tegnet af: ANV

☒ ANDERS HELWEG ARKITEKTER M.A.A.
Øster Søgade 22 1357 København K
Tel 8232 7033 Fax 8232 7001 Mail ahw@ahelweg.dk www.ahelweg.dk

(94)2.01

